


給水システム設置場所(訓練時)

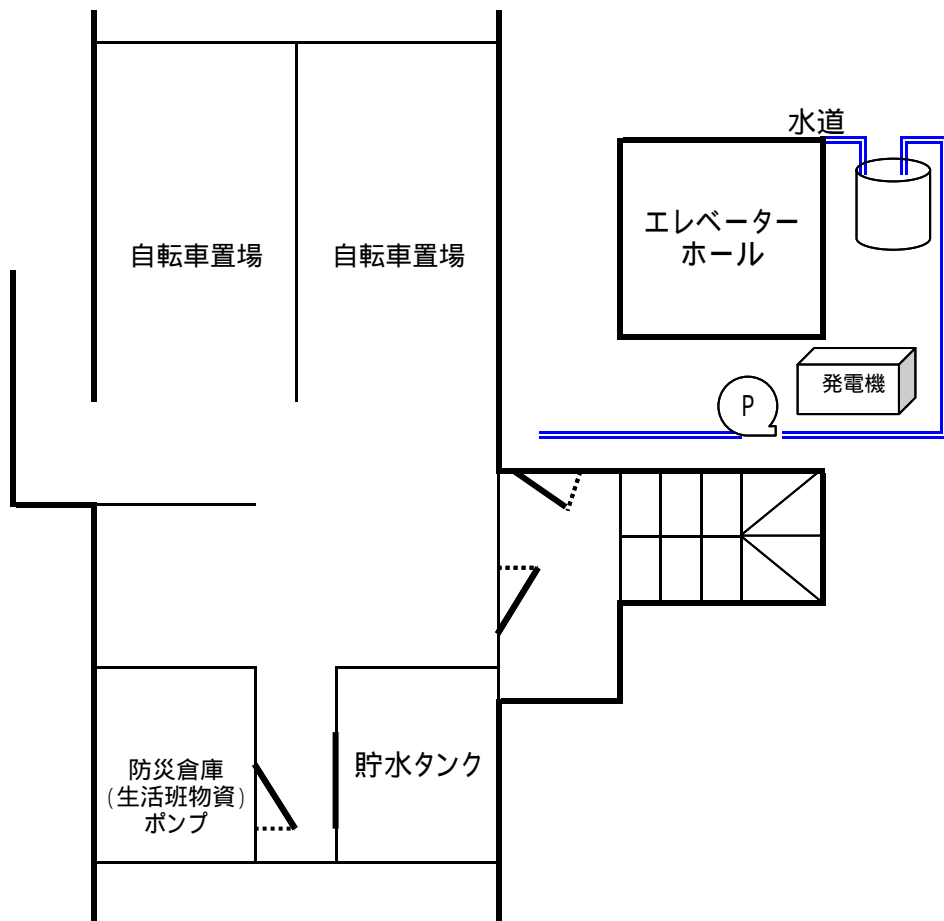

- ・ エレベーターホール北側壁水道横にポリタンク設置(仮貯水タンク)
- ・ エレベーターホール北側及び東側障害者駐車場ポンプ、発電機設置
- ・ ポンプより5mホース接続にて偶数階にジョイント(蛇口)を設置(2Fまで)

2006.6月度防災訓練より